



GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT TESİSİN MODERNİZASYONUNUN SAĞLANMASI PROJESİ DKM-60/61



K2:220/230 KAPI DETAYI


K2:220/230

NOT: KAPI YÜKSEKLİK ÖLÇÜLERİ DÖŞEME BİTİŞ KOTUNDAN
İTİBAREN VERİLMİŞTİR.


***TÜM BİNA GİRİŞ KAPILARINA MERMER EŞİK YAPILACAKTIR.

***KULLANILACAK OLAN MERMER EŞİK İDARE
TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR. (muğla mermer, milas mermer ...)

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	
MÜTEAHHİT FİRMA:	

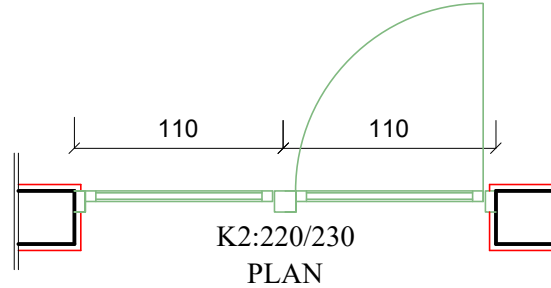

***tüm daire giriş kapılarına krom döküm daire numarası yazılacaktır.
***kapılara vidalanarak sabitlenecektir.

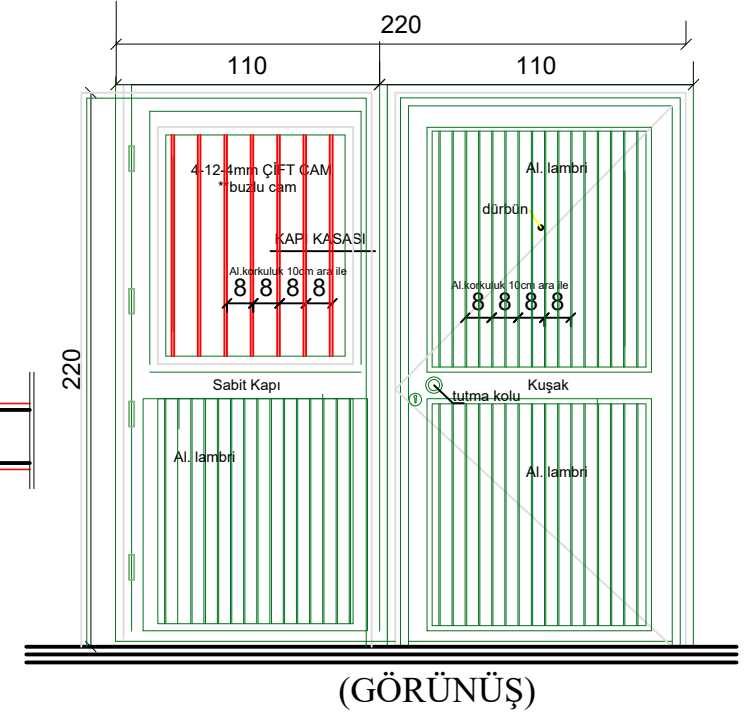

NOT:

***BU DETAYDAKİ TÜM KAPI ISO 9001, ISO 14001, TSE BELGELİ OLACAKTIR.

***ALÜMİNYUM PROFİL ALAŞIMLARI 6060 ve 6063(AlMgSi 0,5-F22) OLACAKTIR.

***KAPI KASALARI VE KANAT ÇERÇEVELERİ ALÜMİNYUM PROFİLDEN ÜRETİLECEKTİR. KASALAR TELESKOPIK ÖZELLİKTE OLACAKTIR.

***KASA VE PERVAZLARDA TAŞIYICI ET KALINLIĞI EN AZ 2mm OLACAKTIR. HER KAPIDA EN AZ 3 ADET GİZLİ ALÜMİNYUM MENTEŞE
KULLANILACAKTIR. TÜM PERVAZLAR KENDİNDEN DAMLALIKLI OLACAKTIR.

***KAPI KANADI AL.LAMBRI OLACAKTIR.

***DUVAR BİRLEŞİMLERİ VE KANADIN KASAYA OTURDUĞU BÖLGELERDE DARBE VE SESİ İZOLE EDEN AİRBAG FİTİLLER KULLANILACAKTIR.

***TÜM KASA VE KANAT PROFİLLERİNİN 45°KÖŞE BİRLEŞİMLERİNDE ÖZEL ÇEKTİRME APARATLARI KULLANILACAKTIR. PROFİLLERDEKİ
ELOKSAL KALINLIĞI 18-22 MİKRON ARALIĞINDA OLACAKTIR. ALÜMİNYUM DOĞRAMALARIN MONTAJININ YAPILACAĞI ALANDA BULUNAN DİKEY
VE YATAY 100x100mm DEMİR PROFİLLERİN ETRAFINDA KOMPOZİT KAPLAMA YAPILACAKTIR.

***YAVRU KAPI SABİT OLACAKTIR. ALTI LAMBRI ÜSTÜ AÇILABİLİR BUZLU CAM OLACAKTIR. BUZLU CAM ÖNÜNE ALÜ. KORKULUK YAPILACAKTIR.

***KAPI RENKLERİ VE KAPI MODELİ İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

* TÜM ÖLÇÜLER YERİNDE ALINACAK VE İMALAT BU ÖLÇÜLERE GÖRE YAPILACAKTIR.